



PARA: *PREFECTURA DEL GUAYAS*
PROYECTO: *REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 - PEDRO VELEZ - CARLOS JULIO AROSEMENA*

C#11 - MUESTRA # 1

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: *Arena gravo-limosa café oscura*
ESPECIFICACIONES: *humedad natural: 8.19%*


LÍMITES DE ATTERBERG
NORMA: ASTM D4318

<i>Límite Líquido</i>	---	ESPECIFICACIONES	---
<i>Ind. Plástico</i>	NP		---

ENSAYO GRANULOMÉTRICO
NORMA : ASTM D422

<i>TAMIZ</i>	<i>PESO.</i>	<i>RETENIDO</i>	<i>PASANTE</i>	<i>ESPECIF.</i>
<i>#</i>	<i>Grms</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>AASHTO M-147 / B</i>
4 "			100.00	
3 "		0.00	100.00	
2 1/2 "		0.00	100.00	
2 "		0.00	100.00	
1 1/2 "		0.00	100.00	
1 "		0.00	100.00	
3/4 "		0.00	100.00	
1/2 "		0.00	100.00	
3/8 "	10.80	10.14	89.86	
1/4 "		0.00	89.86	
No. 4	23.40	21.96	67.90	
No. 8		0.00	67.90	
No. 10	6.90	6.48	61.43	
No. 16		0.00	61.43	
No. 20		0.00	61.43	
No. 30		0.00	61.43	
No. 40	19.40	18.21	43.22	
No. 50		0.00	43.22	
No. 60		0.00	43.22	
No. 80		0.00	43.22	
No. 100		0.00	43.22	
No. 200	23.80	22.34	20.88	
Fondo	22.25	20.88		

GRAVA	32.10 %
ARENA	47.02 %
S.FINO	20.88 %

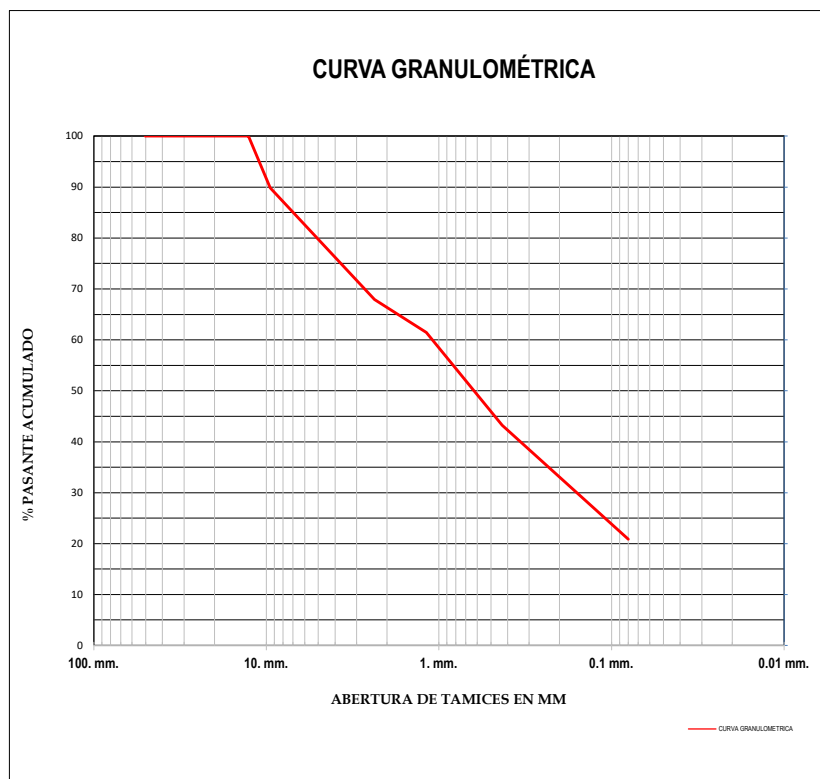

Jose Antonio Cordova P.
Gerente General