



PARA: *PREFECTURA DEL GUAYAS*
PROYECTO: *REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 - PEDRO VELEZ - CARLOS JULIO AROSEMENA*

C#29 - MUESTRA # 2

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: *Limo arenosa café rojizo*
ESPECIFICACIONES: *humedad natural: 67.72%*


LÍMITES DE ATTERBERG
NORMA: ASTM D4318

<i>Límite Líquido</i>	50%	ESPECIFICACIONES	---
<i>Ind. Plástico</i>	13%		---

ENSAYO GRANULOMÉTRICO
NORMA : ASTM D422

<i>TAMIZ</i>	<i>PESO.</i>	<i>RETENIDO</i>	<i>PASANTE</i>	<i>ESPECIF.</i>
<i>#</i>	<i>Grms</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>AASHTO M-147 / B</i>
4 "			100.00	
3 "		0.00	100.00	
2 1/2 "		0.00	100.00	
2 "		0.00	100.00	
1 1/2 "		0.00	100.00	
1 "		0.00	100.00	
3/4 "		0.00	100.00	
1/2 "		0.00	100.00	
3/8 "		0.00	100.00	
1/4 "		0.00	100.00	
No. 4		0.00	100.00	
No. 8		0.00	100.00	
No. 10		0.00	100.00	
No. 16		0.00	100.00	
No. 20		0.00	100.00	
No. 30		0.00	100.00	
No. 40	0.50	0.83	99.17	
No. 50		0.00	99.17	
No. 60		0.00	99.17	
No. 80		0.00	99.17	
No. 100		0.00	99.17	
No. 200	1.30	2.16	97.00	
Fondo	58.30	97.00		

GRAVA	0.00 %
ARENA	3.00 %
S.FINO	97.00 %

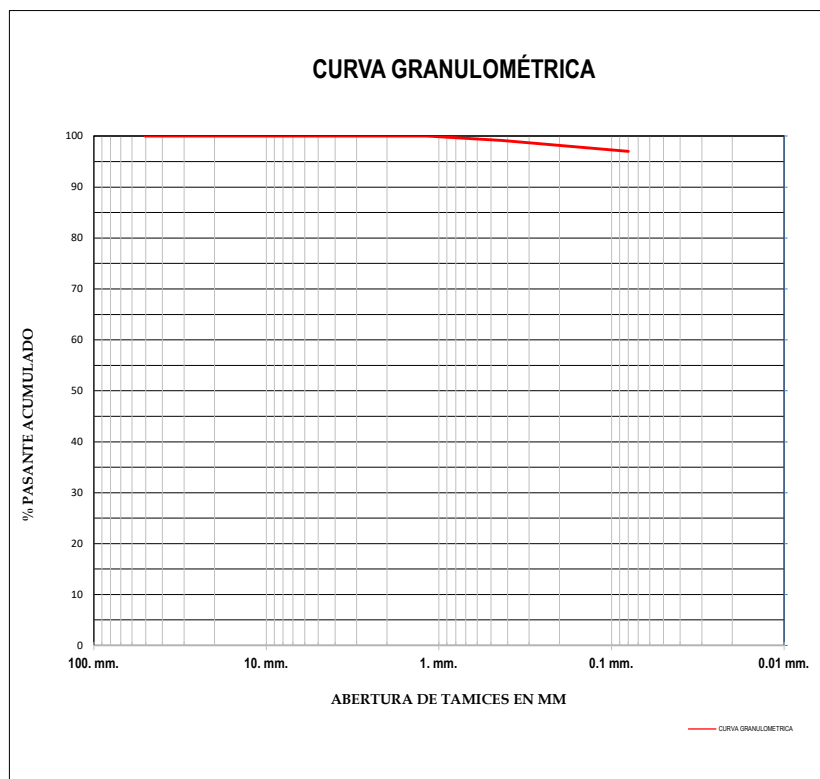

Jose Antonio Cordova P.
Gerente General