



PARA: *PREFECTURA DEL GUAYAS*
PROYECTO: *REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 - PEDRO VELEZ - CARLOS JULIO AROSEMENA*

C#30 - MUESTRA # 2

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: *Limo arenosa café claro*
ESPECIFICACIONES: *humedad natural: 40,18%*

LÍMITES DE ATTERBERG

NORMA: ASTM D4318


<i>Limite Líquido</i>	<i>52%</i>	<i>ESPECIFICACIONES</i>	<i>---</i>
<i>Ind. Plástico</i>	<i>14%</i>		<i>---</i>

ENSAYO GRANULOMÉTRICO

NORMA : ASTM D422

<i>TAMIZ</i>	<i>PESO.</i>	<i>RETENIDO</i>	<i>PASANTE</i>	<i>ESPECIF.</i>
<i>#</i>	<i>Grms</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>AASHTO M-147 / B</i>
4 "			100.00	
3 "		0.00	100.00	
2 1/2 "		0.00	100.00	
2 "		0.00	100.00	
1 1/2 "		0.00	100.00	
1 "		0.00	100.00	
3/4 "		0.00	100.00	
1/2 "		0.00	100.00	
3/8 "		0.00	100.00	
1/4 "		0.00	100.00	
No. 4		0.00	100.00	
No. 8		0.00	100.00	
No. 10	0.80	1.23	98.77	
No. 16		0.00	98.77	
No. 20		0.00	98.77	
No. 30		0.00	98.77	
No. 40	6.70	10.29	88.48	
No. 50		0.00	88.48	
No. 60		0.00	88.48	
No. 80		0.00	88.48	
No. 100		0.00	88.48	
No. 200	5.20	7.99	80.49	
Fondo	52.41	80.49		

GRAVA	0.00 %
ARENA	19.51 %
S.FINO	80.49 %

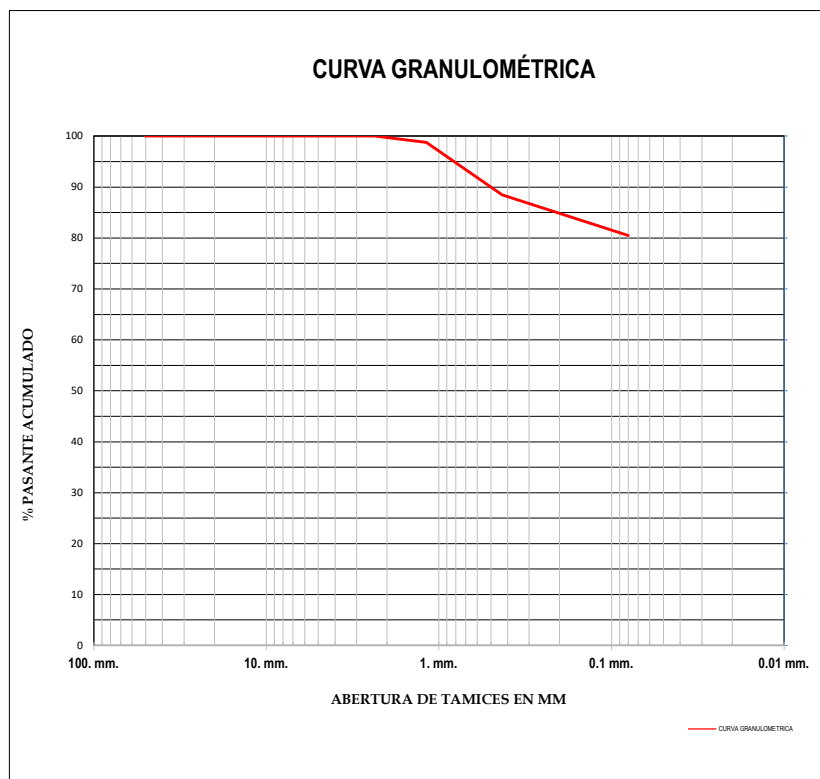

Jose Antonio Cordova P.
Gerente General