



PARA: *PREFECTURA DEL GUAYAS*
PROYECTO: *REHABILITACION DE LA VIA CONEXIÓN E30 - PEDRO VELEZ - CARLOS JULIO AROSEMENA*

C#8 - MUESTRA # 4

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA: *Limo arenoso café rojizo*
ESPECIFICACIONES: *humedad natural: 48.33%*


LÍMITES DE ATTERBERG
NORMA: ASTM D4318

<i>Limite Líquido</i>	66%	ESPECIFICACIONES	---
<i>Ind. Plástico</i>	21%		---

ENSAYO GRANULOMÉTRICO
NORMA : ASTM D422

<i>TAMIZ</i>	<i>PESO.</i>	<i>RETENIDO</i>	<i>PASANTE</i>	<i>ESPECIF.</i>
<i>#</i>	<i>Grms</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>AASHTO M-147 / B</i>
4 "			100.00	
3 "		0.00	100.00	
2 1/2 "		0.00	100.00	
2 "		0.00	100.00	
1 1/2 "		0.00	100.00	
1 "		0.00	100.00	
3/4 "		0.00	100.00	
1/2 "		0.00	100.00	
3/8 "		0.00	100.00	
1/4 "		0.00	100.00	
No. 4	0.20	0.25	99.75	
No. 8		0.00	99.75	
No. 10	0.40	0.49	99.26	
No. 16		0.00	99.26	
No. 20		0.00	99.26	
No. 30		0.00	99.26	
No. 40	1.40	1.73	97.53	
No. 50		0.00	97.53	
No. 60		0.00	97.53	
No. 80		0.00	97.53	
No. 100		0.00	97.53	
No. 200	2.80	3.45	94.08	
Fondo	76.25	94.08		

GRAVA	0.25 %
ARENA	5.68 %
S.FINO	94.08 %

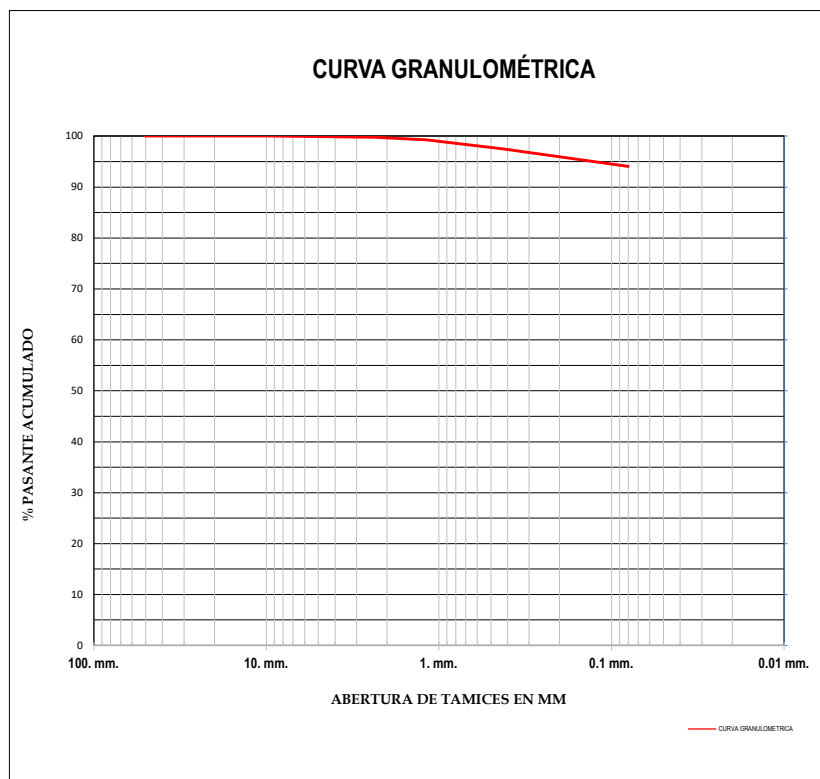

Jose Antonio Cordova P.
Gerente General